



## LEMBAR PERSETUJUAN PENGUJI


Skripsi berjudul "Pengaruh Variasi Kecepatan Aliran Air Proses Desinfeksi Metode Sinar UV-C Portabel terhadap Penurunan *Escherichia coli* pada Air Bersih di PT Dirgantara Indonesia" ini telah diperiksa dan disetujui oleh tim penguji



Ketua Sidang  
(Dr. Nia Yuniarti Hasan, S.ST., MT.)

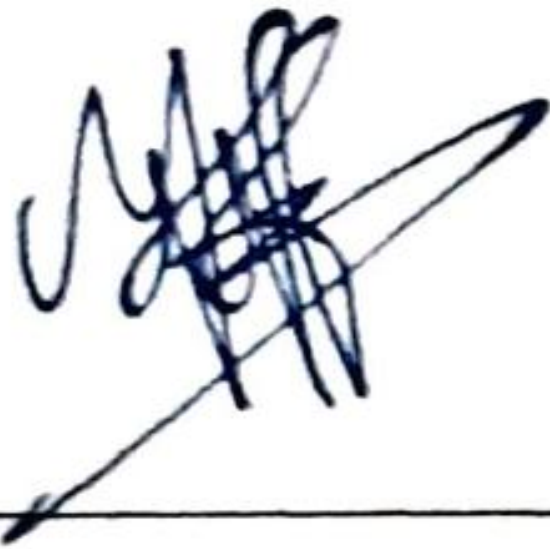

Penguji I  
(Lubis Bambang Purnama, SKM., M.Kes.)

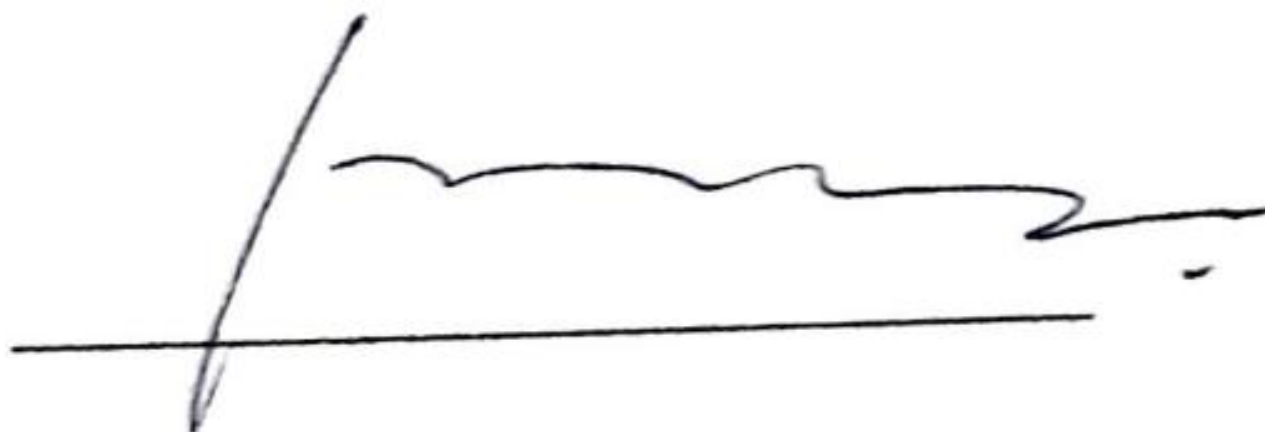

Penguji II  
(Yosephina Ardiani Septiati, SKM., M.Kes.)